


SIEVERT®

Tulityöohjeen mukainen nestekaasulaitteisto !

Tulityöohje on vakuutusyhtiöiden ja valvovien viranomaisten antama suositus nestekaasulaitteistosta ja niiden käytöstä.

Noudattamalla tulityöohjetta ja tarkistamalla ajoittain laitteiston kunnon takaat laitteiden turvallisen käytön.

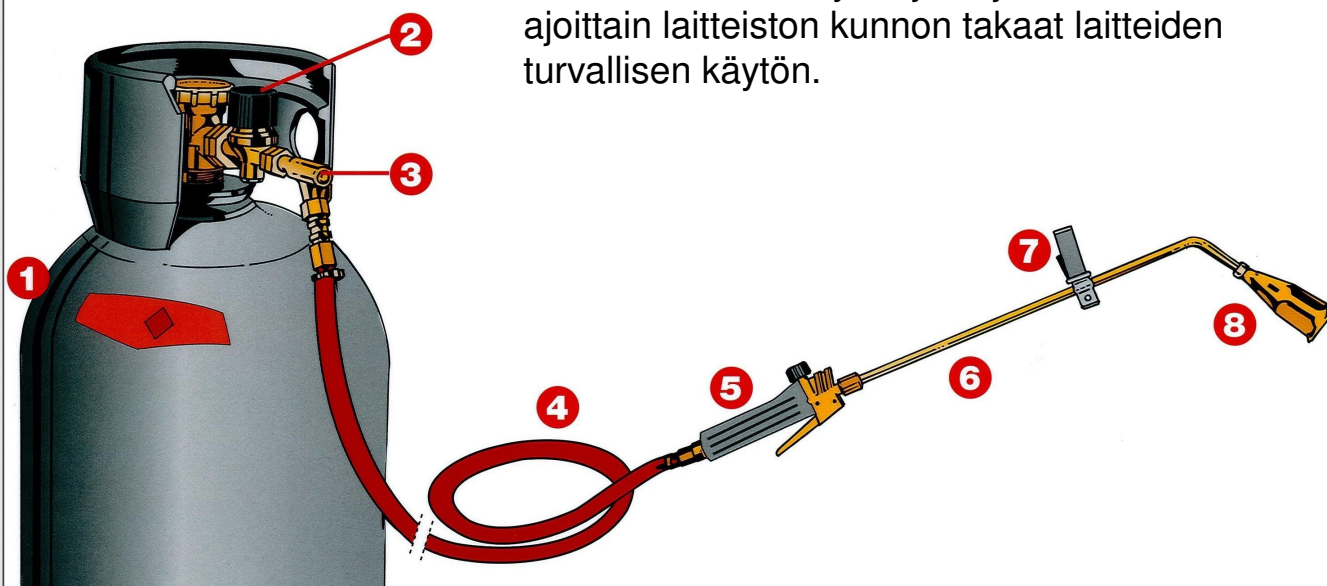

LAITTEISTO ERITELTYNÄ

1. Kaasupullo
2. Säädin
3. Letkurikkoventtiili
4. Kaasuletku, EN559 standardin mukainen, max.10m pitkä
5. Poltinkahva
6. Poltinputki
7. Poltintuki
8. Poltin, max.60mmØ